

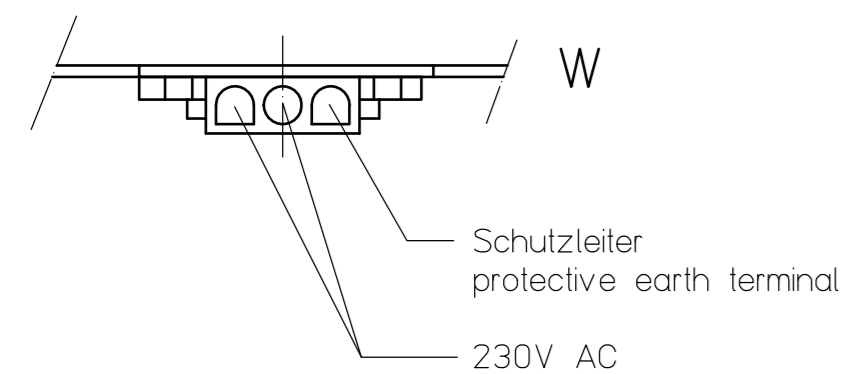


Steckergehäuse AMP Universal MATE-N-LOK, 1-350943-0, 3-polig,
 passend für Steckergehäuse 350766-1 u. 3x Buchse 926882-1 (oder 926893-1)
 connector housing AMP Universal MATE-N-LOK, 1-350943-0, 3 pole,
 suitable for connector housing 350766-1 and 3x jack 926882-1 (or 926893-1)


Bohrungen auf Rückseite 12,5 tief passend für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
 holes rearside 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

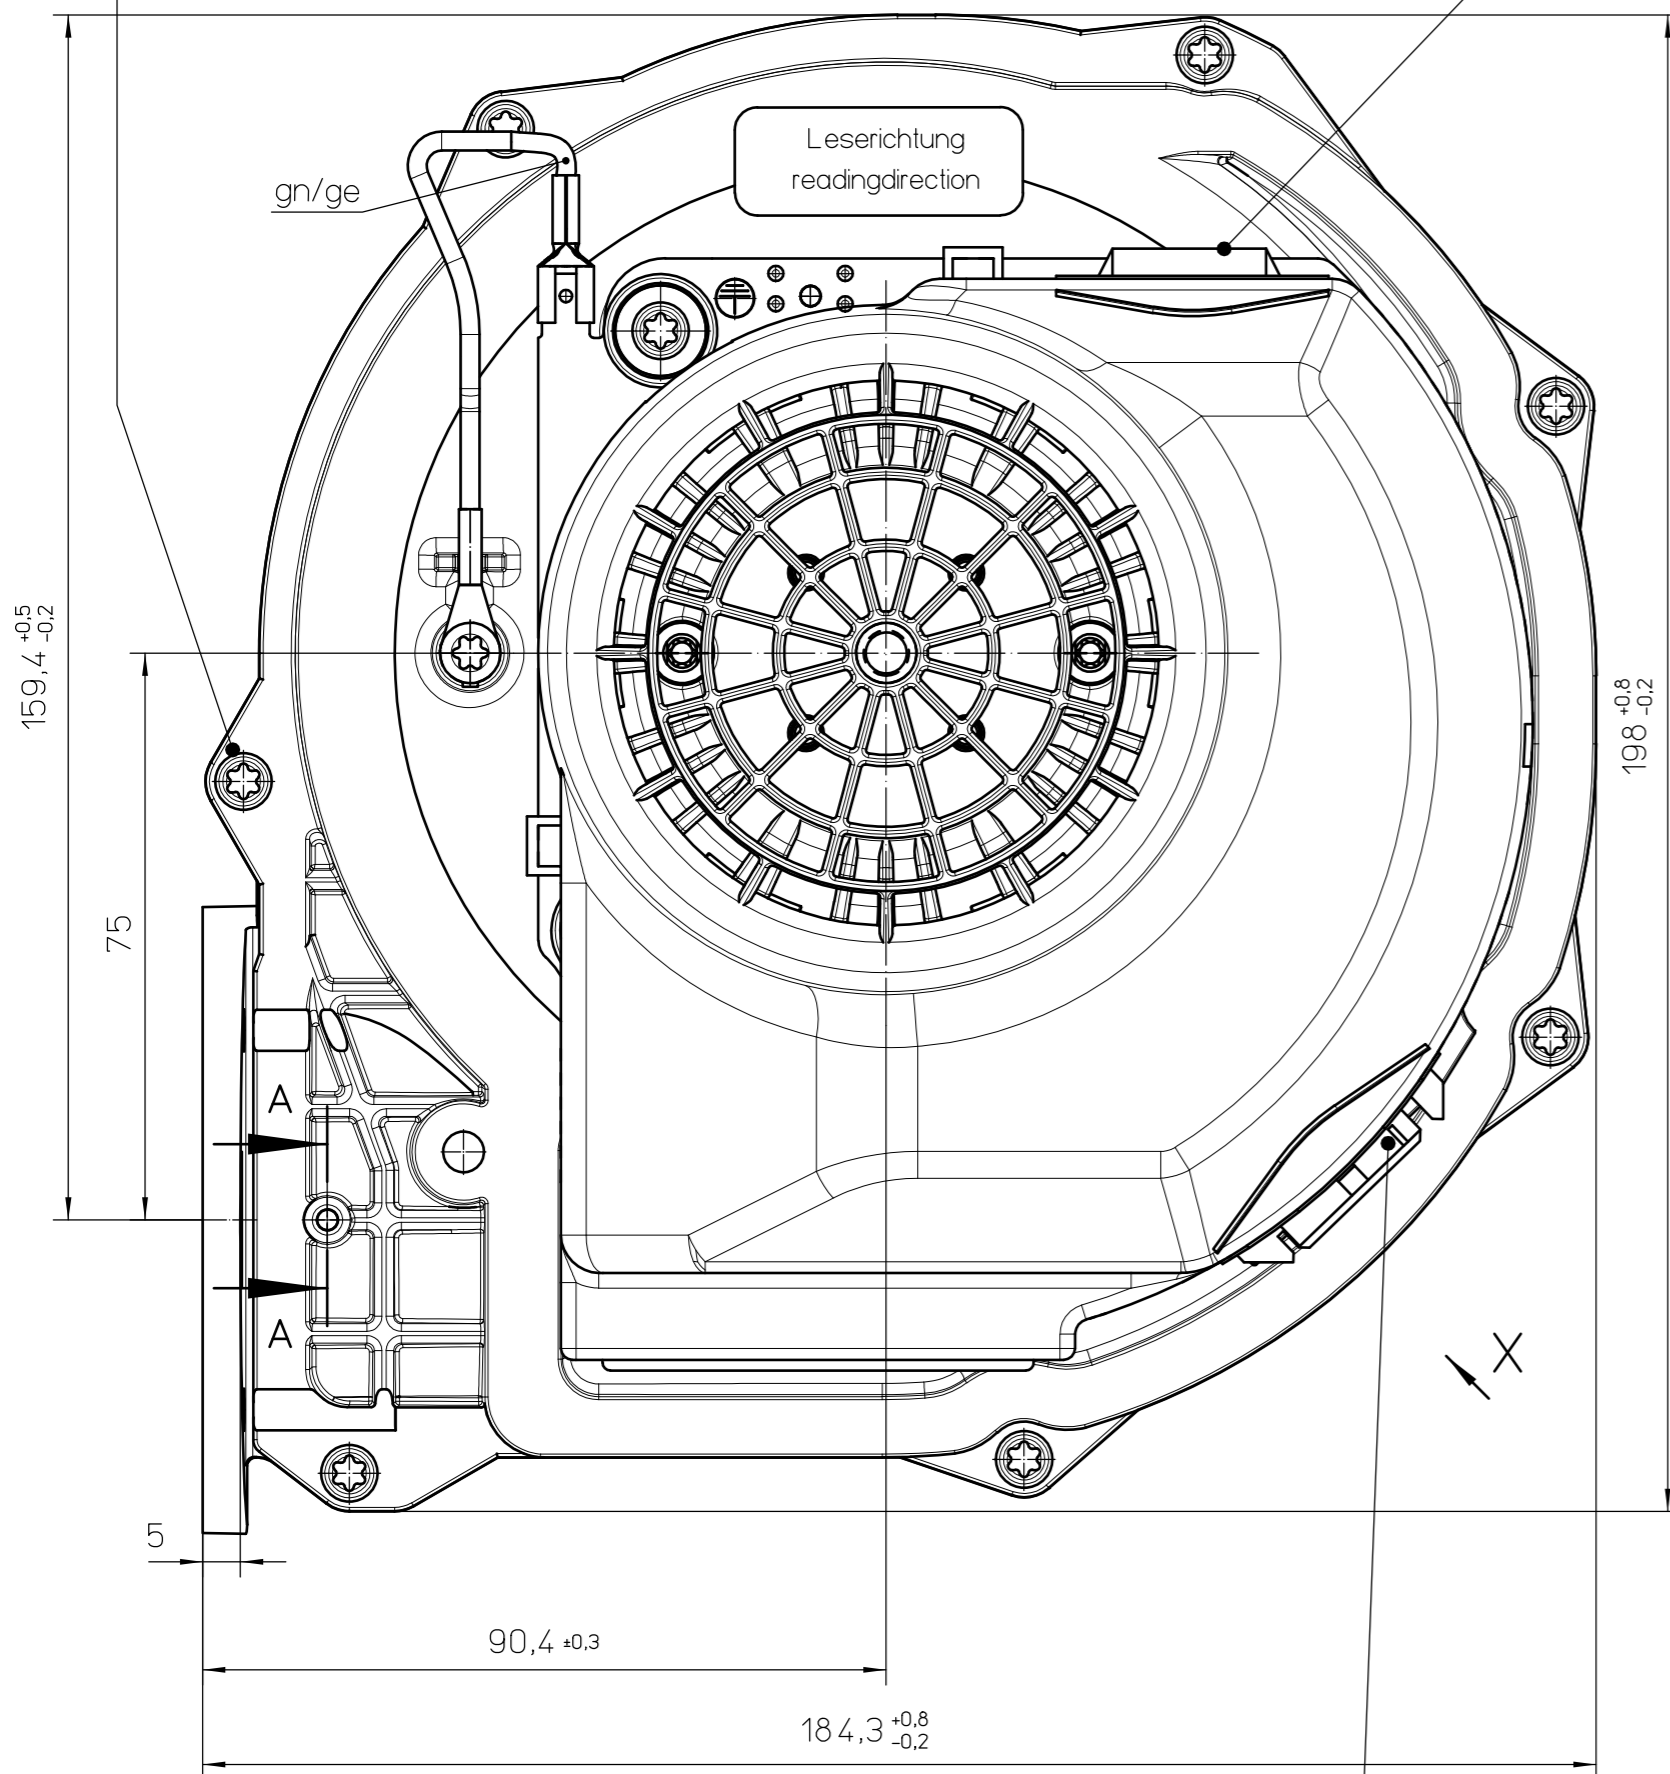

passend für Steckergehäuse
 suitable for connector housing
 Mini-Fit, Jr., Nr.39-01-4050 and
 Mini-Fit, Jr., Nr.39-01-4051 (Molex)


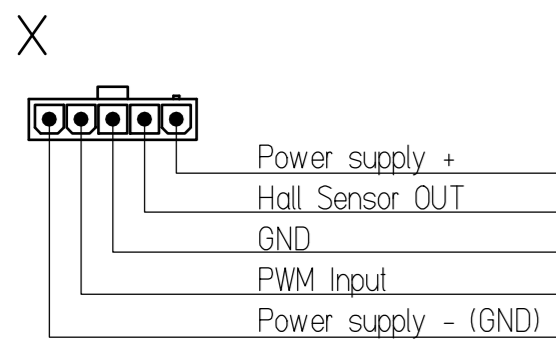


A-A
 2:1

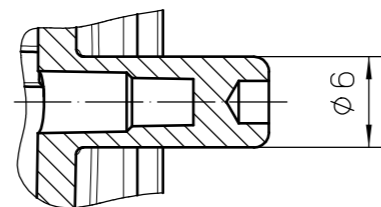

Ausgabe 4:
 Sicherheitshinweis ergänzt / security advice added

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 230V AC 50Hz | 04600 45102 |
| elektr. Daten rating | Schnittstellentyp type of interface |

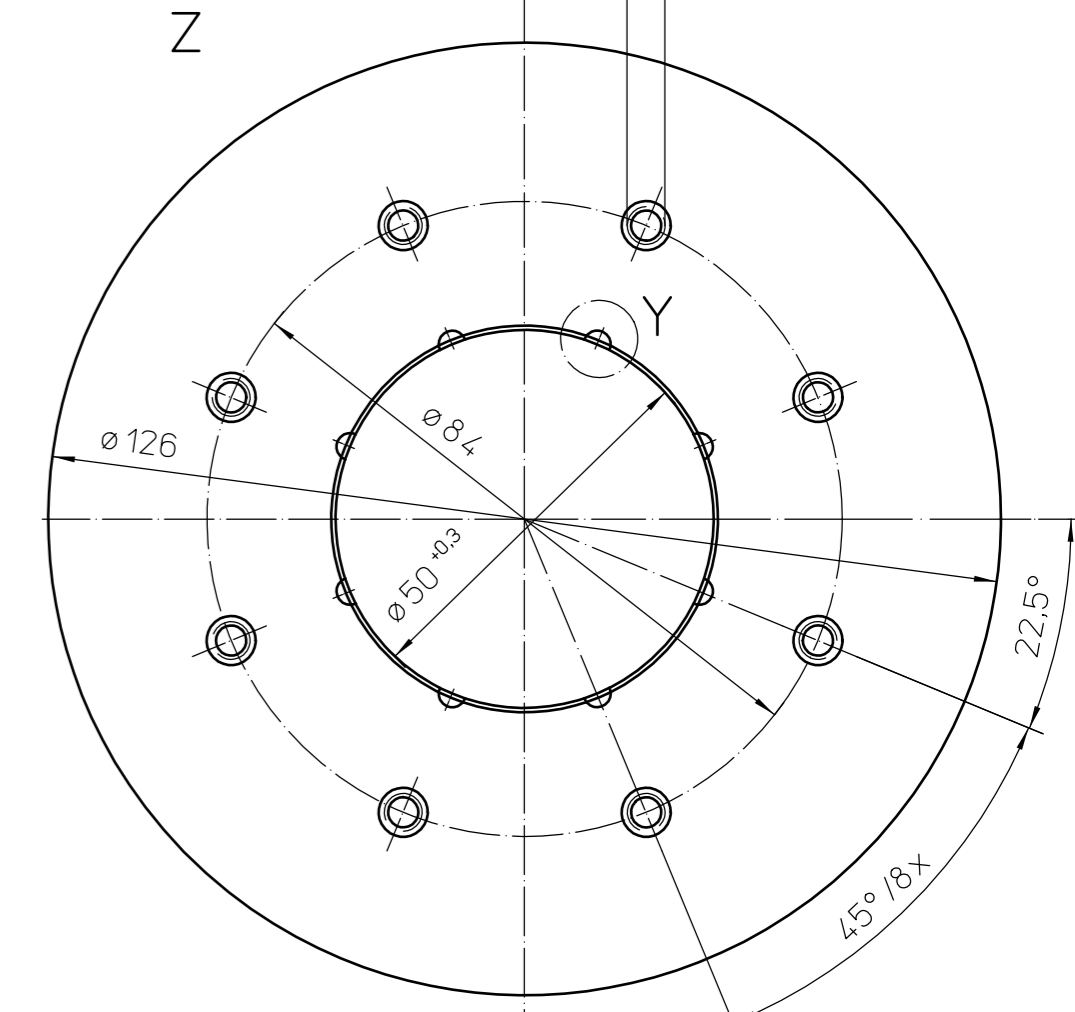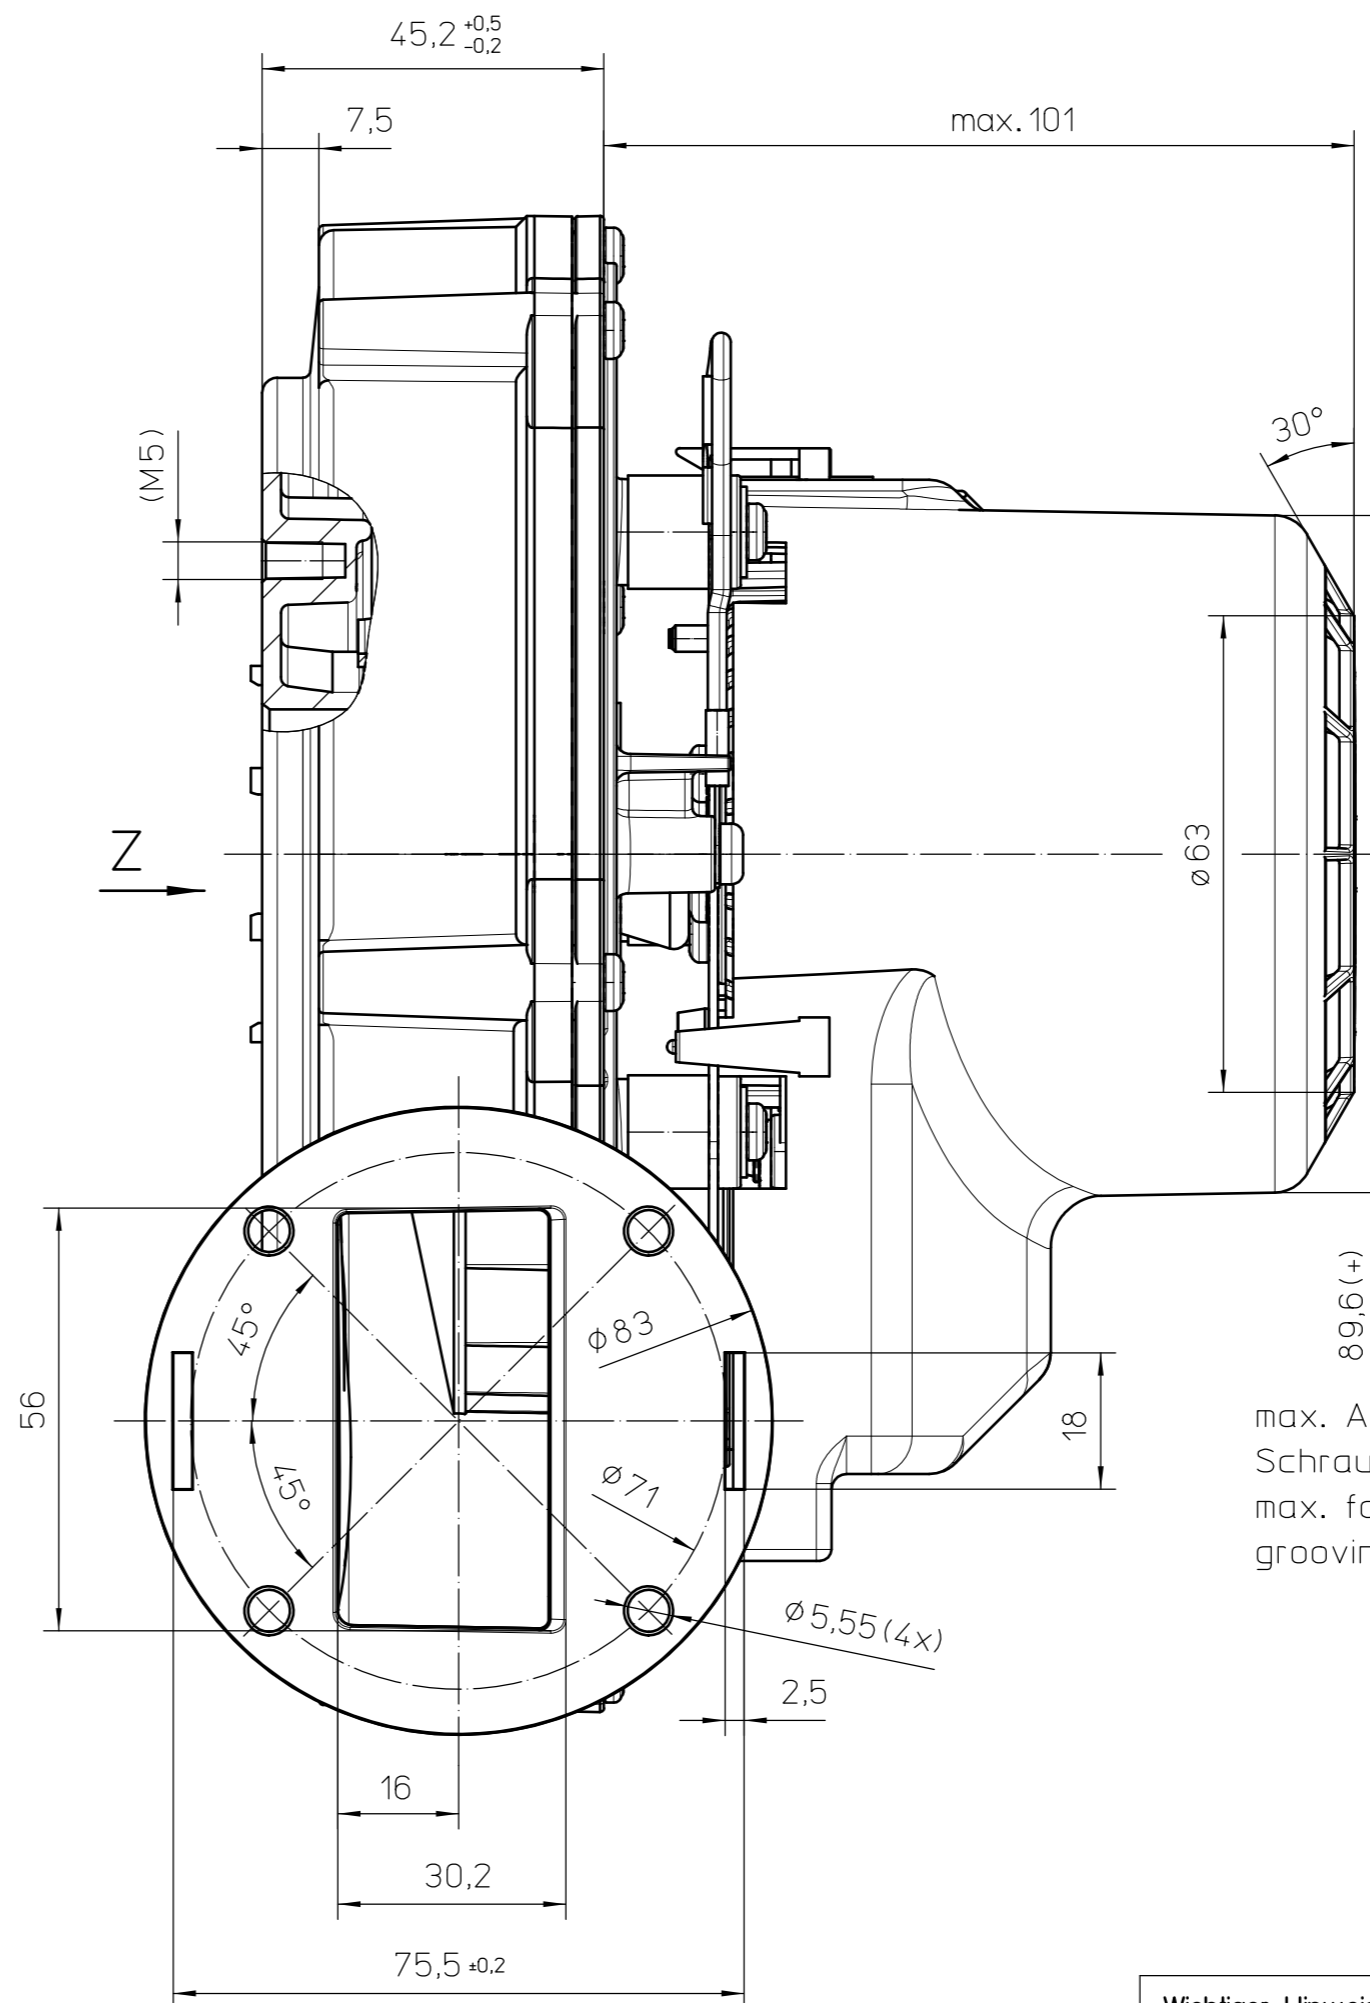

max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende
 Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
 max. fastening torque for thread and thread
 grooving screws with screw in depth of 6mm:

| | | |
|-----|-------|--|
| M4: | 3 Nm | Lüfterschaufelrad antistatisch: |
| M5: | 4 Nm | Oberflächenwiderstand < 10 ⁹ Ohm nach |
| M6: | 6 Nm | DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 93 |
| M8: | 10 Nm | |

Fan wheel antistatic:
 surface resistance < 10⁹ Ohm according to
 DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 93

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| Wichtiger Hinweis: | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. | | |
| important information: | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. | | |
| Sicherheitshinweis: | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind. | | |
| security advice: | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11. | | |

zulässige Betriebslagen
 admissible operating positions

In waagerechter oder senk-
 rechter Wellenlage sind
 alle Betriebslagen möglich,
 außer Motor hängend.

all operating positions
 possible with horizontal
 or vertical shaft orientation,
 beside pendent motor

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------|
| Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche DIN EN ISO 1302 | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl: |
| Status der Zeichnung | Freigegeben | | Werkstoff | |
| Ausgabedatum | genehmigt von | Einbauanleitung / mounting instruction Radiallüfter / radial blower RG148/1200-3633-010202 | | |
| 01.04.08 | reithmaier | Zeichnungsnummer 55667 01890...99 | | |
| 4 500000008014 25.03.08 mia | ebmpapst | | Blatt 1 / 1 | |
| 3 003479 15.03.05 hst | ebm-papst Landshut GmbH | | Z10 | |
| 2 002442 09.07.04 hst | Ers.f.: | | Ers.d.: | |
| 1 001948 31.03.04 bam | RG148 | | | |
| Vers. Änderungsnummer | Datum | Name Urspr. | DIN_A2 | |